

異種管継手 (エフレックスと異種管の接続)

異種管継手アクアタイプ (AQ型)、H型


■ FT-□AQ-□

■ FT-□H-□



●作業方法

①のスリーブをエフレックス側にねじ込みます。次にカラーをゆるめてから⑨異種管を突き当たるまで差し込み④のカラーをねじ込みます。H型は、防水テープを直線継手と同様に巻き付けます。(⑤→⑥→⑦)

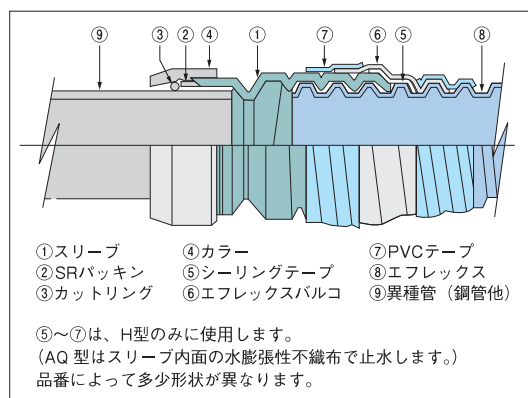

※FT-□H-1Nは、相手側異種管接触部分にゴムリング入り仕様です。


注) 1. 水、泥などをウエスで (特にネジ部を念に) よく拭き取ります。 2. カラーを参考図寸法までベルトレンチで締めつけてください。

3. 異種管側のカラーの締めつけ作業などのスペース上の問題から壁面部からの管突き出し長さは200mm以上としてください。

⚠ AQ型は、水膨張性不織布を使用しているため、使用直前まで袋から取り出さないでください。

管内部に大量に水が浸入してくる現場での使用はお控えください。高温多湿、直射日光のあたる場所での保管はお控えください。

品 番	標準価格 (円/セット)	箱入数 (セット/箱)	カラー D ₁ (約mm)	スリーブ			締めつけ 完了の目安 L (約mm)	異種管側の 差込み目安 (約mm)	参考質量 (kg/個)
				D ₂ (約mm)	D ₃ (約mm)	L(約mm)			
FT-30AQ-1	10,010	10	53	47	51	76	8	50	0.07
FT-30AQ-2A	10,010	10	60	48	—	90	5	50	0.09
FT-30AQ-2B	10,010	10	65	48	—	90	3	50	0.10
FT-30AQ-3A	10,010	10	46	48	—	90	8	50	0.07
FT-30AQ-3B	10,010	10	48	48	—	90	6	50	0.07
FT-30AQ-4	10,010	10	53	48	—	90	7	50	0.08
FT-40AQ-1	11,070	10	72	62	73	96	8	50	0.13
FT-40AQ-2A	11,070	10	60	63	—	102	5	50	0.11
FT-40AQ-2B	11,070	10	65	63	—	102	3	50	0.12
FT-40AQ-5	11,070	10	74	63	—	102	5	50	0.13
FT-50AQ-1	12,100	10	82	77	82	116	9	50	0.19
FT-50AQ-2	12,100	10	74	74	—	116	5	50	0.16
FT-50AQ-3	12,100	10	72	74	—	116	8	50	0.15
FT-65AQ-1	14,210	10	100	94	104	135	7	50	0.24
FT-65H-2A	14,210	10	87	94	—	140	6	50	0.34
FT-65H-2B	14,210	10	82	94	—	140	9	50	0.34
FT-80AQ-1	16,300	10	116	112	117	155	10	60	0.36
FT-80H-2	16,300	10	101	113	—	163	7	60	0.46
FT-80H-3	16,300	10	124	113	—	153	18	60	0.63
FT-100AQ-1	25,110	10	144	141	—	185	12	70	0.57
FT-100H-5	25,110	10	117	141	—	190	15	70	0.75
FT-125AQ-1	32,500	5	160	171	—	200	6	70	1.24
FT-150AQ-1	39,770	5	186	200	—	245	14	70	1.44
FT-50H-1N	12,100	10	82	77	80	116	6	50	0.32
FT-80H-1N	16,300	10	117	113	117	150	10	60	0.51
FT-100H-1N	25,110	10	144	141	134	178	12	70	0.91

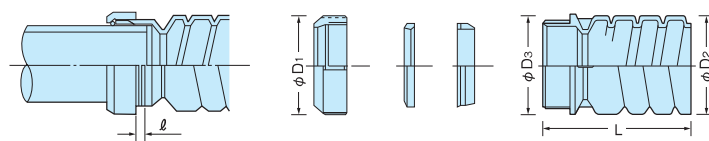

異種管継手 A 型


■ FT-□-□



写真はFT-80-6

●作業方法

④⑤の管にエポキシパテを盛り、①の接続管をエフレックスおよび異種管に差し込み、②のエポキシパテを図のように盛り上げその上から③エフレックスバルコを巻き、巻き終わりを⑥PVCテープで留めます。

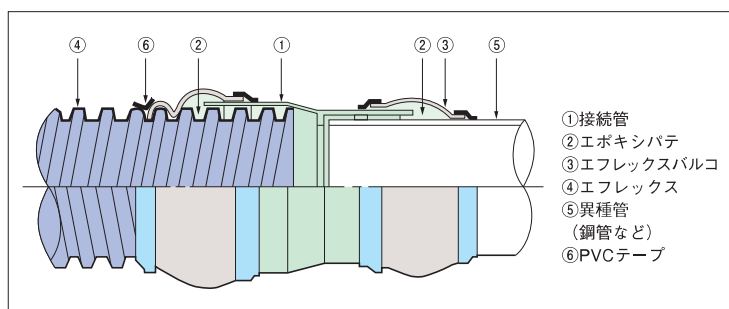

品 番	標準価格 (円/セット)	箱入数 (セット/箱)
FT-30-□	10,010	1
FT-40-□	11,070	1
FT-50-□	12,100	1
FT-80-□	16,300	1
FT-100-□	25,110	1
FT-125-□	32,500	1
FT-150-□	39,770	1
FT-200-□	52,320	1

●P.34の組み合わせ表をご参照の上、ご注文の際は品番をご指示ください。

●P.34の組み合わせ表以外の異種管継手の場合は、設計製作いたしますのでご連絡ください。(納期約2～3週間) また、その際は管の正式名称、管の太さ (外径、内径) をご確認ください。サイズによっては製作不可の場合もございます。

■異種管継手組み合わせ表（１）（エフレックス相手側異種管）

エ フ レ ク ス	品番 ()内異種側内径(約mm)		相手側異種管呼び径 ()内は外径(約mm)											
			鋼管 (SGP)	電線管			塩ビ管		NTT仕様 塩ビ管 (PV)	※2 防水鉄管 (防)	※2 アスベスト管 (ACP)	※2 ポリコン管 (PFP)	※2 ヒューム管 (HP)	エフレックス 異サイズ (FP-□)
	ライニング厚鋼	厚鋼 (G)		漏(○)・Eパイプ	(VP・VU)	(VE・HIVE)								
φ30	FT-30AQ-1		25 (34.0)	28 (34.5)	28 (33.3)			28 (34)	25 (34)					
	FT-30AQ-2A					39 (38.1)	30 (38)			エフレックスとPF管の継手はP.132、 エフレックスとCD管の継手はP.143に 記載しています。				
	FT-30AQ-2B		32 (42.7)	36 (43.1)	36 (41.9)			36 (42)						
		FT-30-2 (48)					※1 40 (48)	※1 42 (48)						
	FT-30AQ-3A					25 (25.4)								
	FT-30AQ-3B		20 (27.2)	22 (27.7)	22 (26.5)		20 (26)	22 (26)						
	FT-30AQ-4					31 (31.8)	25 (32)							
φ40	FT-40AQ-1		40 (48.6)	42 (49.0)	42 (47.8)		40 (48)	42 (48)						
	FT-40AQ-2A					39 (38.1)	30 (38)							
	FT-40AQ-2B		32 (42.7)	36 (43.1)	36 (41.9)			36 (42)						
		FT-40-2 (46)												30
		FT-40-3 (40)	25 (34.0)	28 (34.5)	28 (33.3)	31 (31.8)	25 (32)	28 (34)	25 (34)					
		FT-40-4 (67)	50 (60.5)	54 (60.8)	54 (59.6)		50 (60)	54 (60)	50 (60)					
	FT-40AQ-5					51 (50.8)								
φ50	FT-50AQ-1		50 (60.5)	54 (60.8)	54 (59.6)		50 (60)	54 (60)	50 (60)					
	FT-50AQ-2					51 (50.8)								
	FT-50AQ-3		40 (48.6)	42 (49.0)	42 (47.8)		40 (48)	42 (48)						
		FT-50-4 (46)	32 (42.7)	36 (43.1)	36 (41.9)	39 (38.1)	30 (38)	36 (42)						30
		FT-50-5 (40)	25 (34.0)	28 (34.5)	28 (33.3)	31 (31.8)	25 (32)	28 (34)	25 (34)					
		FT-50-6 (67)				63 (63.5)								
		FT-50-7 (108)												80
φ65	FT-50H-1N		50 (60.5)	54 (60.8)	54 (59.6)		50 (60)	54 (60)						
	FT-65AQ-1		65 (76.3)	70 (76.4)	70 (75.2)	75 (76.2)	65 (76)	70 (76)						
	FT-65H-2A					63 (63.5)								
φ80	FT-65H-2B		50 (60.5)	54 (60.8)	54 (59.6)		50 (60)	54 (60)	50 (60)					
	FT-80AQ-1		80 (89.1)	82 (89.1)	82 (87.9)		75 (89)	82 (89)						
	FT-80H-2		65 (76.3)	70 (76.4)	70 (75.2)	75 (76.2)	65 (76)	70 (76)						
	FT-80H-3		90 (101.6)	92 (101.9)	92 (100.7)									
		FT-80-3 (110)								75 (99)				
		FT-80-4 (130)								100 (124)	100 (122)	100 (120)	75 (125)	
		FT-80-5 (67)	50 (60.5)	54 (60.8)	54 (59.6)	63 (63.5)	50 (60)	54 (60)	50 (60)					
		FT-80-6 (100)							75 (96)					
	FT-80H-1N		80 (89.1)											
φ100	FT-100AQ-1		100 (114.3)	104 (114.6)	104 (113.4)		100 (114)							
		FT-100-2 (130)								100 (124)	100 (122)	100 (120)	75 (125)	
		FT-100-3 (160)								130 (154)	130 (155)	125 (145)	100 (150)	
		FT-100-4 (85)	65 (76.3)	70 (76.4)	70 (75.2)	75 (76.2)	65 (76)	70 (76)						
	FT-100H-5		80 (89.1)	82 (89.1)	82 (87.9)		75 (89)	82 (89)						
		FT-100-6 (110)	90 (101.6)	92 (101.9)	92 (100.7)					75 (99)				80
	FT-100H-1N		100 (114.3)											
φ125	FT-125AQ-1		125 (139.8)				125 (140)							
		FT-125-2 (160)								130 (154)	130 (155)	125 (145)	100 (150)	
		FT-125-3 (185)								150 (174)	150 (177)	150 (174)	130 (175)	
		FT-125-4 (125)	100 (114.3)	104 (114.6)	104 (113.4)		100 (114)							
φ150	FT-150AQ-1		150 (165.2)				150 (165)							
		FT-150-2 (185)								150 (174)	150 (177)	150 (174)	130 (175)	
		FT-150-3 (215)											150 (202)	
φ200		FT-200-1 (225)	200 (216.3)				200 (216)							
		FT-200-2 (240)								200 (224)	200 (231)	200 (230)		
		FT-200-3 (260)											200 (254)	

※1印は施工上、市販の塩ビ管用接着剤を塩ビ管側に使用してください。 ※2印は呼び径が同じでも実寸法が異なるものがありますので確認してください。

注) 上表以外の異径管の継手の場合は、管の正式名称、呼び径（外径、内径）をご確認の上、ご相談ください。（納期約2～3週間）

⚠ 単心ケーブルの場合は、FT-125AQ-1、FT-150AQ-1は使用できませんのでご相談ください。

金属管に使用する場合、ネジ部への取り付けはできません。ストレート部に取り付けてください。

不等沈下が大きい場所では、建物、照明塔基礎台などへのご使用はお控えください。